

電気通信施設設計要領・同解説(電気編)平成29年版 不鮮明図版(訂正版)


この図書の下記図版が不鮮明であり、別添の訂正版をご利用頂くようお願い致します。

1. 第10章 トンネル照明設備


- ・図 10-4-1-3 トンネル断面と直射照明率を求めるための例 (ページ 10-17)
 - (a) トンネル断面と角度の取り方
 - (b) 直射照明曲線

第10章 トンネル照明設備

トンネル内に内装が施される場合は、内装の反射率、内装の高さより平均の反射率を求めて壁面輝度比を算出するものとする。内装の標準的な反射率は60%とする。

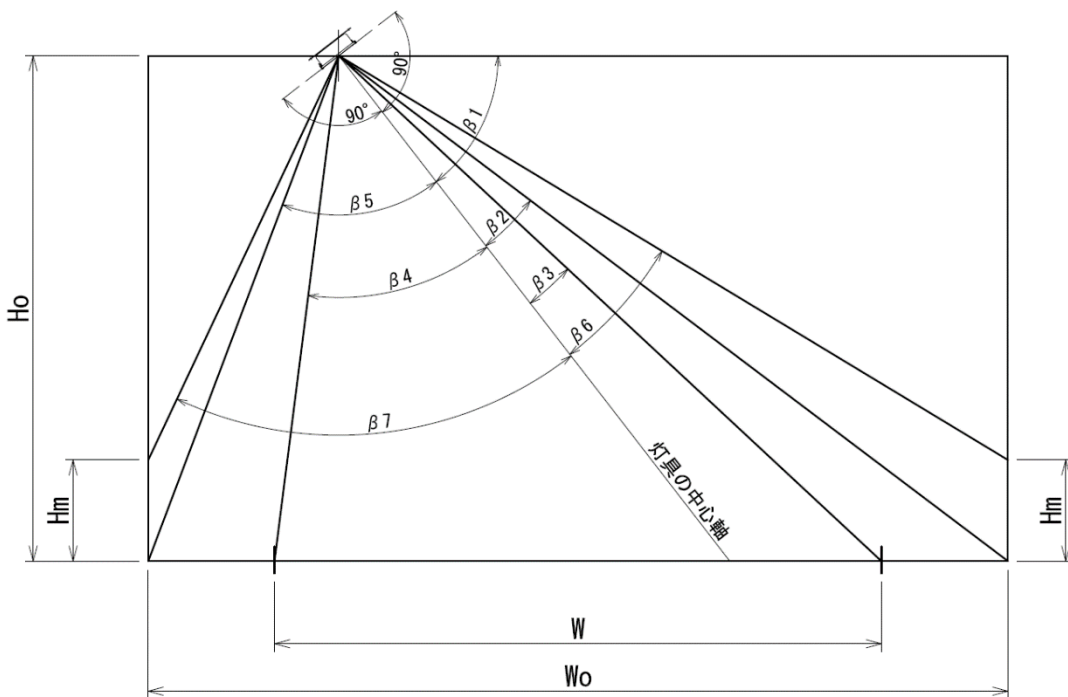

(a) トンネル断面と角度の取り方

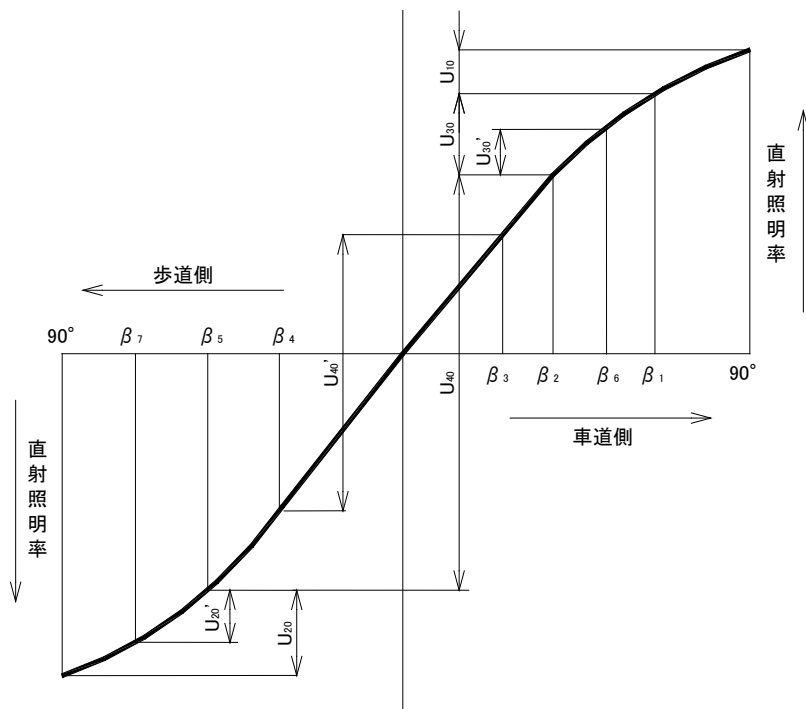

(b) 直射照明曲線

図10-4-1-3 トンネル断面と直射照明率を求めるための例